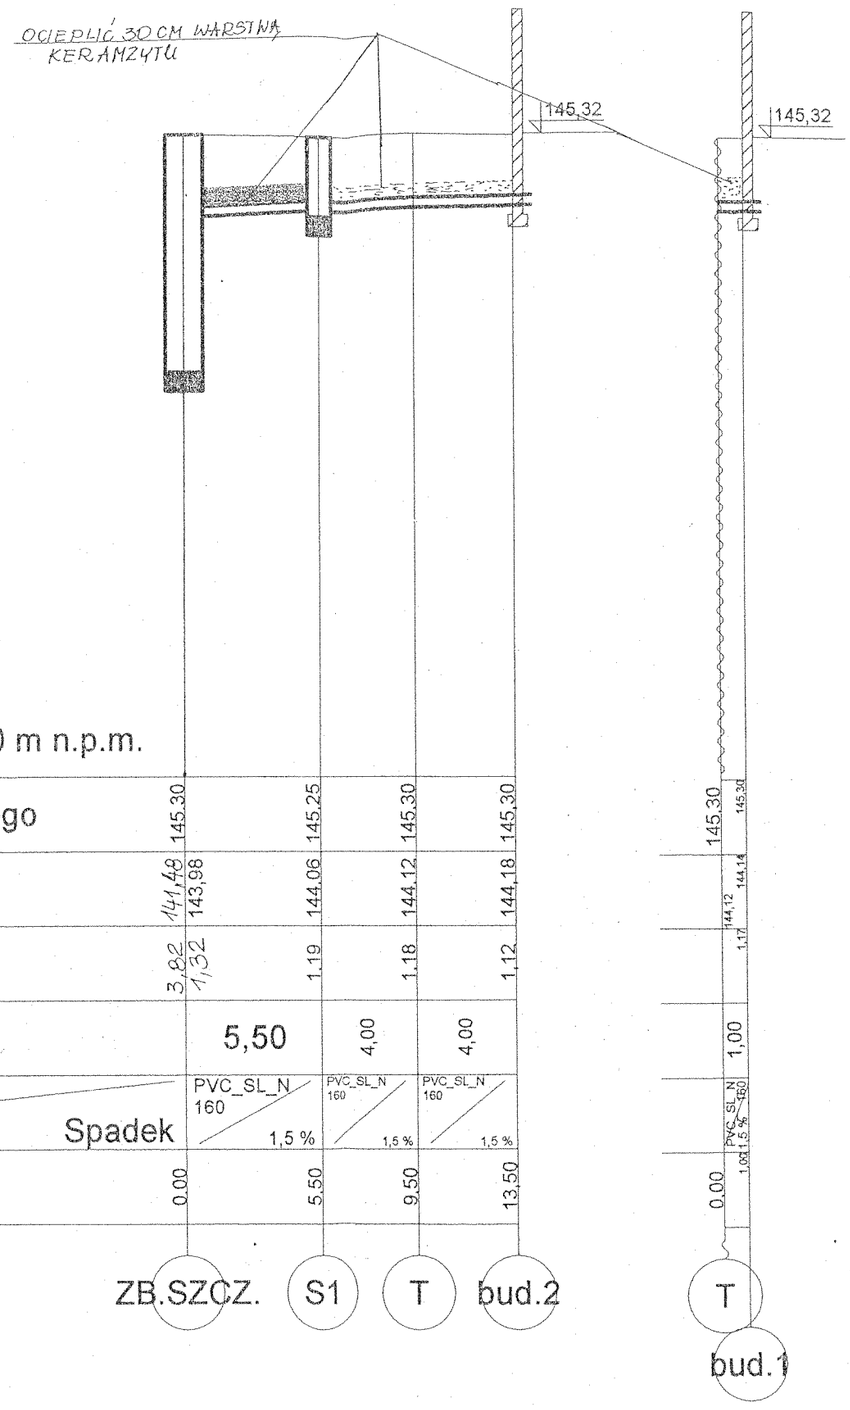

Poziom porównawczy 135,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	145,30	145,25	145,30	145,30	145,30
Rzędna dna kanału	141,48 143,98	144,06	144,12	144,18	144,14
Zagłębienie dna kanału	3,82 1,32	1,19	1,18	1,12	1,17
Odległości [m]		5,50	4,00	4,00	1,00
Średnice, materiał / Spadek		PVC_SL_N 160 / 1,5 %	PVC_SL_N 160 / 1,5 %	PVC_SL_N 160 / 1,5 %	PVC_SL_N 160 / 1,5 %
Długość [m]	0,00	5,50	9,50	13,50	0,00

ZB.SZCZ. S1 T bud.2 T bud.1

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: SANITARNA	
TEMAT:	Odnowa i rozwój wsi: Remont świetlicy z zagospodarowaniem terenu w Szczepankach	STADIUM: PB SKALA: 1:100/250	NR RYS.: 3
OBIEKT:	Budynek świetlicy w Szczepankach	RYSUNEK: Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej	
ADRES:	Szczepanki, gm. Wydminy dz. Nr 237/4; 179; 185		

PROJEKTANT:		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Danuta Piszczatowska	SUW-75/90	10.07.2008r	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Edyta Łysenko		10.07.2008r	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bogdan Leszczyński	SUW-62/91	10.07.2008r	
INWESTOR:	GMINA WYDMINY ul. Grunwaldzka 74; 11-510 Wydminy			