


Pi=4,972 kW
kj=0,6
Ps=2,98 kW

RGOPS Ekinoxe 2x18

		Zasilanie z rozdz. TL	
		Wyłłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	
1,6		Gniazda 1/2,1/7	
1,2		Gniazda 1/1,1/9	
		Rezerwa	
		Rezerwa	
0,2		Gniazda DATA 1/2,1/7	
0,2		Gniazda DATA 1/1	
0,2		Gniazda 1/3	
0,4		Gniazda 1/5,1/6	
		Wyłłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	
0,812		Oświetlenie 1/1,1/2,1/7	
0,36		Oświetlenie 1/3,1/4,1/5,1/6,1/9	
		Rezerwa	
		Rezerwa	

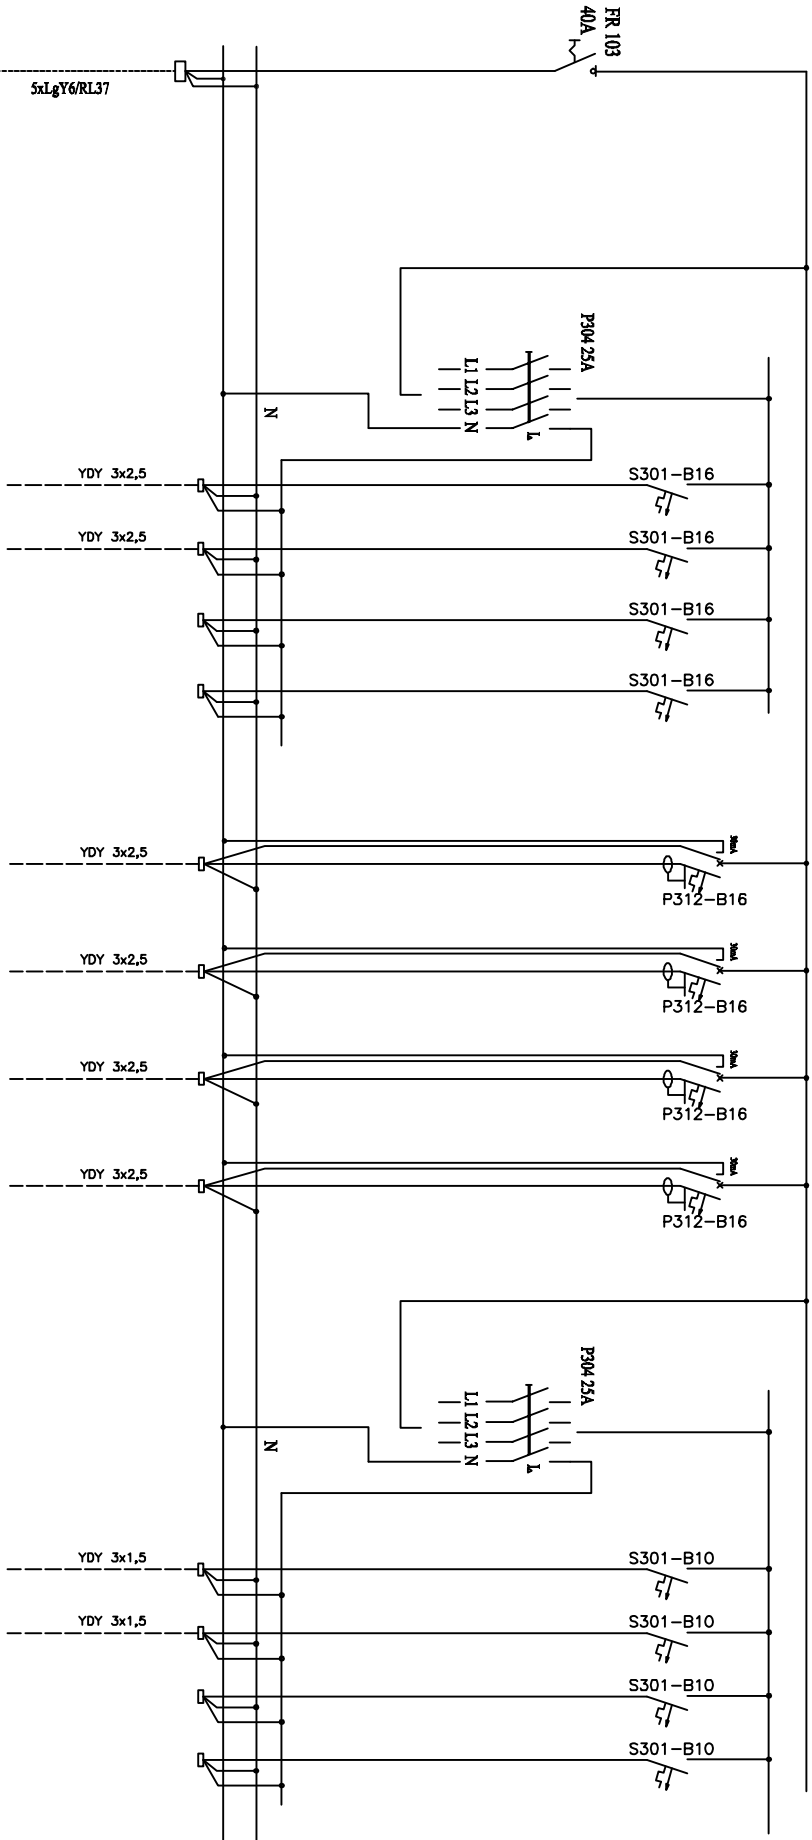

<p align="center">BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kościński 16-400 Suwałki, ul. K.O.Falcka 23</p>			
TEMAT	<p>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSÓBU UZYTAKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDYMNACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDYMNACH, SALI KINOWO-KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ O ZADYSZCZENIE</p>		
OBJEKT	<p>BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDYM. WYDYMNY, ul. 40-LECIA P.R.L. DZ. EWIDENCYJNA nr 716</p>		
RYSYWEK	<p>SCHEMAT ZASILANIA - RGOPS</p>		
PROJ.	<p>tech. Wiesław Bańka upr. nr SUW-66/90</p>	<p>DATA XI. 2013r</p>	<p>PGOPS</p>
SPR.	<p>inż. Mirosław Szymczuk upr. nr SUW-41/94</p>	<p>DATA XI. 2013r</p>	<p>PGOPS</p>
		<p>30</p>	<p>NR/RY/RY</p>