


Rzut dachu

skala 1:100

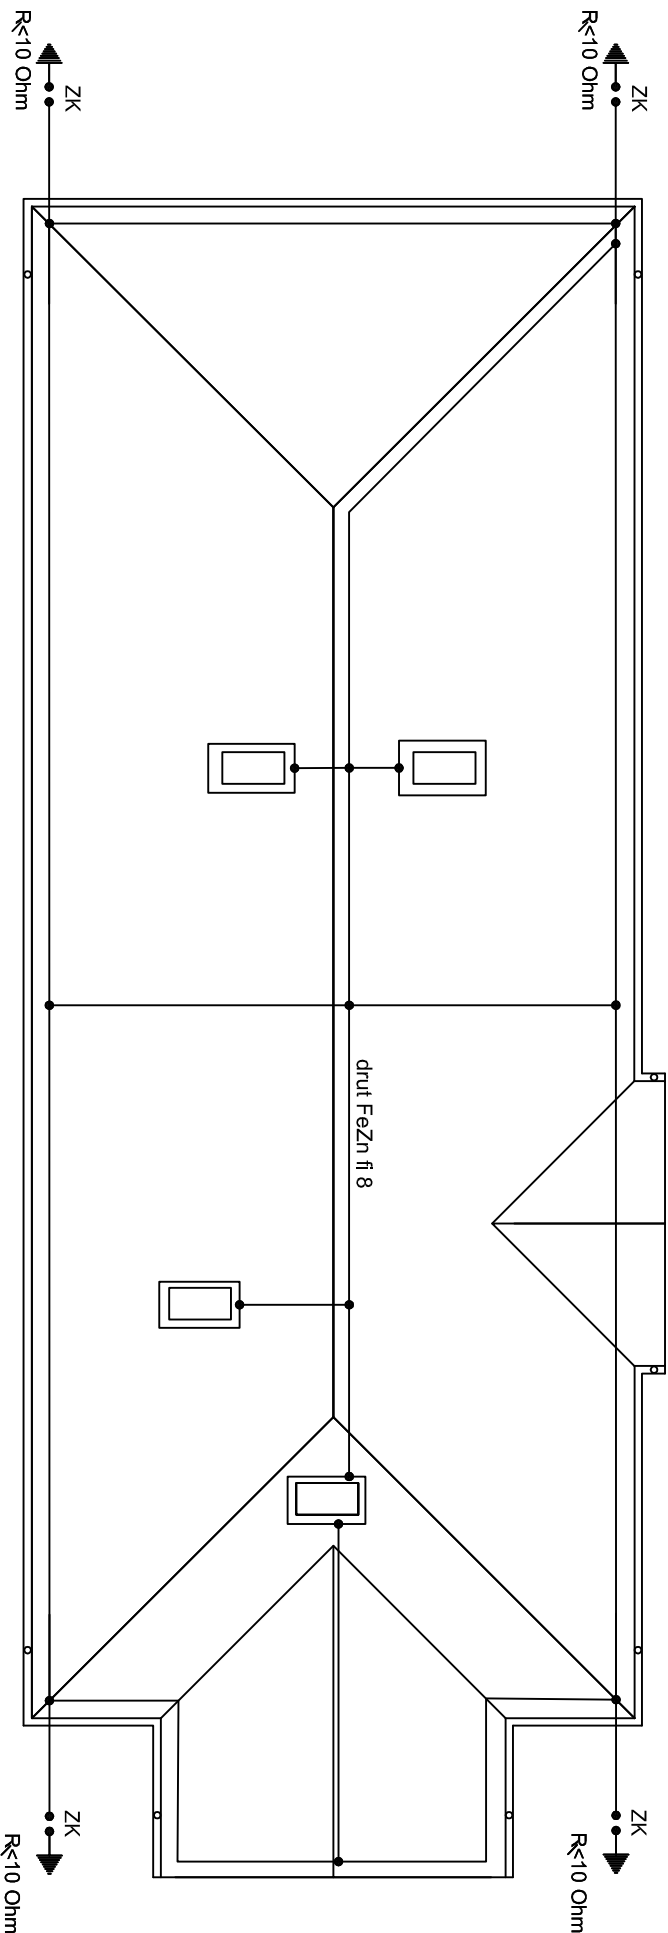

- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- wykonać uziom szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej

E-PROJEKT 11-500 GIŻYCKO: UL. KOMBATANTÓW 3/13			
INWESTYCJA: BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH			
"MOJE BIOSKO - ORLIK 2012"			
LOKALIZACJA: WYDMINY DZ. NR 745, 748/2 I 749			
RZUT DACHU		marzec 2011	
Projektant:	Wiesław Boldo upr. SUW 6860	ELEKTRYKA	
Sprawdzający		1:100	
inż. Mirosław Szymczyk upr. SUW 41164		nr rys. 2	