


Pi=7,53 kW
kj=0,6
Ps=4,518 kW

RB Elinoxe 3x18

		Zasilanie z rozdż. TL	
		Wyłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	
1,6		Gniazda 1/20,1/21	
1,2		Gniazda 1/11	
1,2		Gniazda 1/11	
1,0		Gniazda 0/23	
		Rezerwa	
0,3		Gniazda DATA 1/20,1/21	
0,3		Gniazda DATA 1/11	
0,3		Gniazda DATA 1/11	
		Wyłącznik różnicowoprądowy obwodu gniazd wtykowych	
0,752		Oświetlenie 1/11,1/20,1/21	
0,72		Oświetlenie 1/11	
0,15		Oświetlenie 1/10	
1,008		Oświetlenie 0/23	

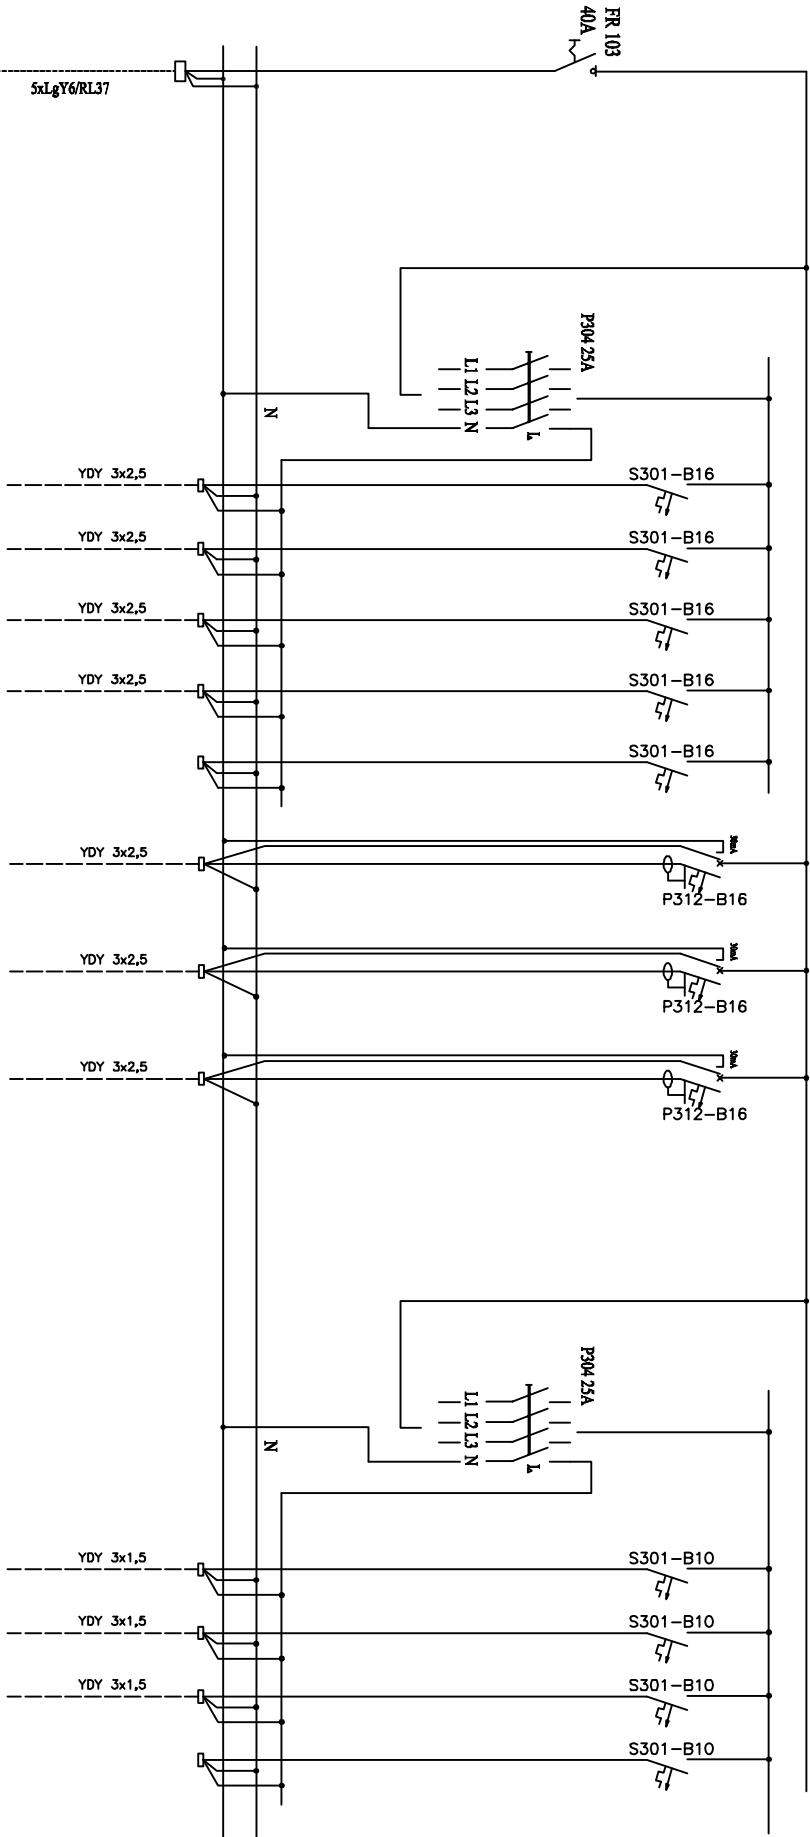

<p align="center">BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Marek Kocharński 16-400 Suwałki, ul. K.O.Falcka 23</p>			
TEMAT	<p>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSÓBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDYMNACH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W WYDYMNACH - SALI KINOWO-KONCERTOWEJ I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODOW ZEWNĘTRZNYCH I PRZEBUDOWĄ O ZADYSZCZENIE</p>		
OBJEKT	<p>BUD. URZĘDU GMINY I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYDYM. WYDYMNY, ul. 40-LECIA P.R.L. DZ. EWIDENCYJNA nr 716</p>		
RYSUJEK	<p>SCHEMAT ZASILANIA - RB</p>		
PROJ.	<p>tech. Wiesław Bańka upr. nr SUW-66/90</p>	<p>DATA XI. 2013r</p>	<p>PODPIS</p>
SPR.	<p>inż. Miroslaw Szymczuk upr. nr SUW-41/94</p>	<p>DATA XI. 2013r</p>	<p>PODPIS</p>